





Teras




Roca

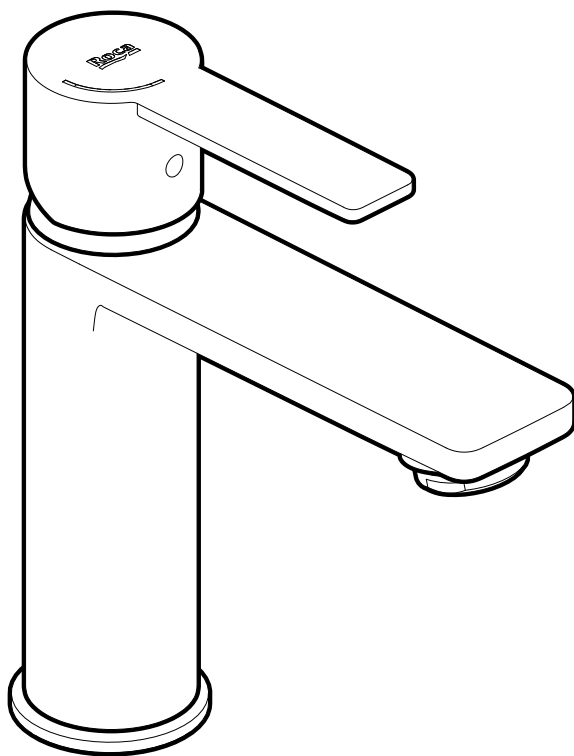


CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
WWW.BR.ROCA.COM

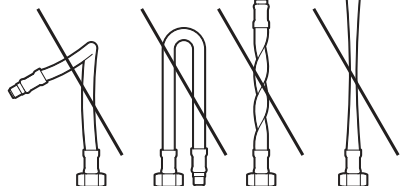


Rosquear o flexível na saída d'água (1/2") com a chave adequada.






0%



0%



100%




P

mca



40 Max



Min 1,5

40 Max



5

30



T

°C



80 Max



65
50



Q

(3 bar)



L/min




3




A5A405F

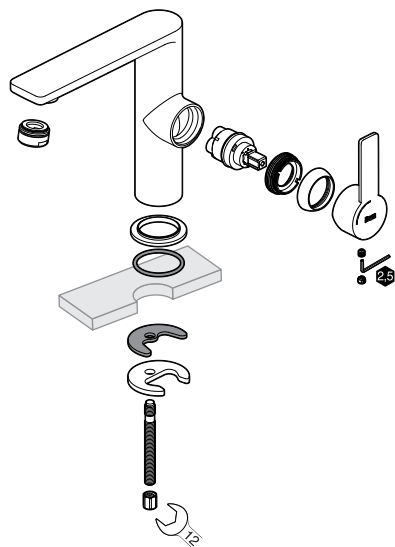

A5A325F

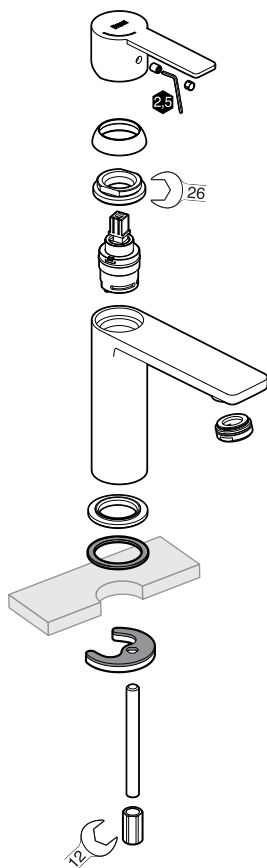

A5A345F

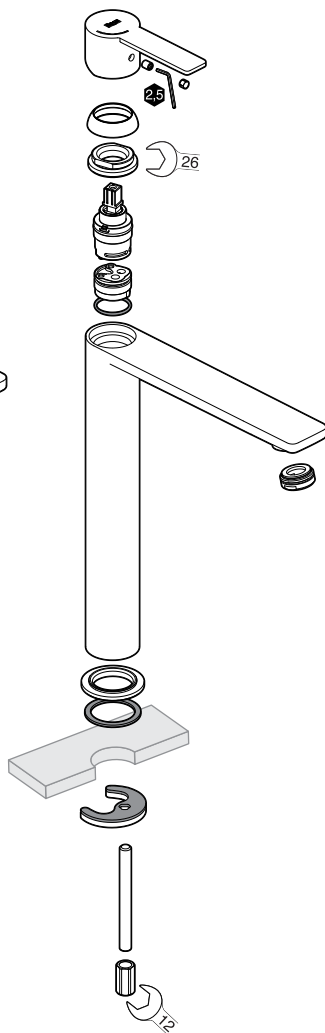

ADAPTADOR 3/8" PARA 1/2"



Utilizar o adaptador de 3/8" para 1/2" para instalação do produto.



PONTO DE ÁGUA DN 15 (1/2)

PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO: VIDE TABELA RESPECTIVA DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO: Liga de Cobre (Bronze e Latão), ligas de Zinco, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.

Estes produtos estão de acordo com a Norma NBR 15.267



CÓDIGO SAP: 03062575
CÓDIGO ENGENHARIA: BCP003221
OUTUBRO/2025 - REV. a

Roca Sanitários Brasil Ltda.
Rod. Luiz Gonzaga BR 232 Km 51 - Livramento
Vitória de Santo Antão - PE - Cep: 55.602-215
CNPJ: 75.801.902/0012-89
Indústria Brasileira
www.br.roca.com

Roca